
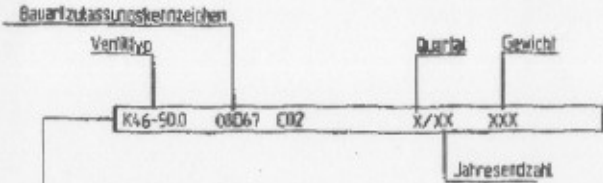


Wichtig: Verstellung dieser Urtafel, Verwechslung und Montage eines Ersatzes sind nicht gestattet, sonst wird die Haftung für eventuelle Schäden und Verletzungen der Betreiberin und des Benutzers übernommen. Alle Rechte für die Fertigung der Ersatzteile vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Bei der Fertigung der Ersatzteile ist der Gebrauch der Originalteile zu vermeiden. VTI GmbH

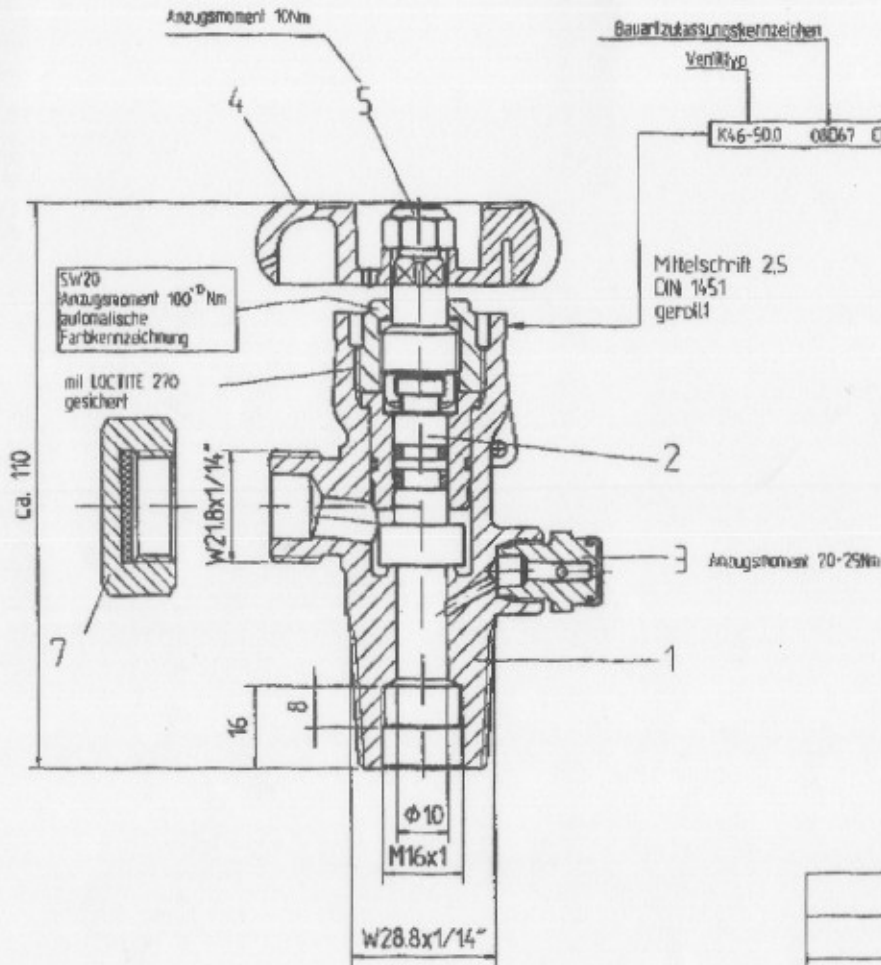

Gasart:
Kohlendioxid (CO₂)

MAPPENDIENST
28. OKT. 1996

	1	Verschlußmutter	7	K40-5.10			
	1						
galv. verzinkt	1	Sechskantmutter	5	K17-15.6 o.Z.	B 267		
	1	Handrad	4	K40-10.7	Al-Gußling 1125 Bl 2		
225bar grün	1	Berstsicherung	3	K1-150.0-S2			
	1	Ventildichtsystem	2	K46-50.10-S1			
	1	Ventilkörper	1	K46-50.0.8	CuZn32Pb3 11660		K46-50.0.2
Bemerkung	Stück	Bemerkung	Pos.	Zeichnung Nr.	Werkstoff DIN	Abmessung DIN	Ausgangsteil

	Datum	Name		Änderung P Gasflaschenventil	Z. Nr. K46-50.0-S84 (Werkstoff)
	28.10.96	Fischer Kell			

Änderung